


Éléments à prendre en considération dans l'élaboration du PLU

Commune de Montguillon

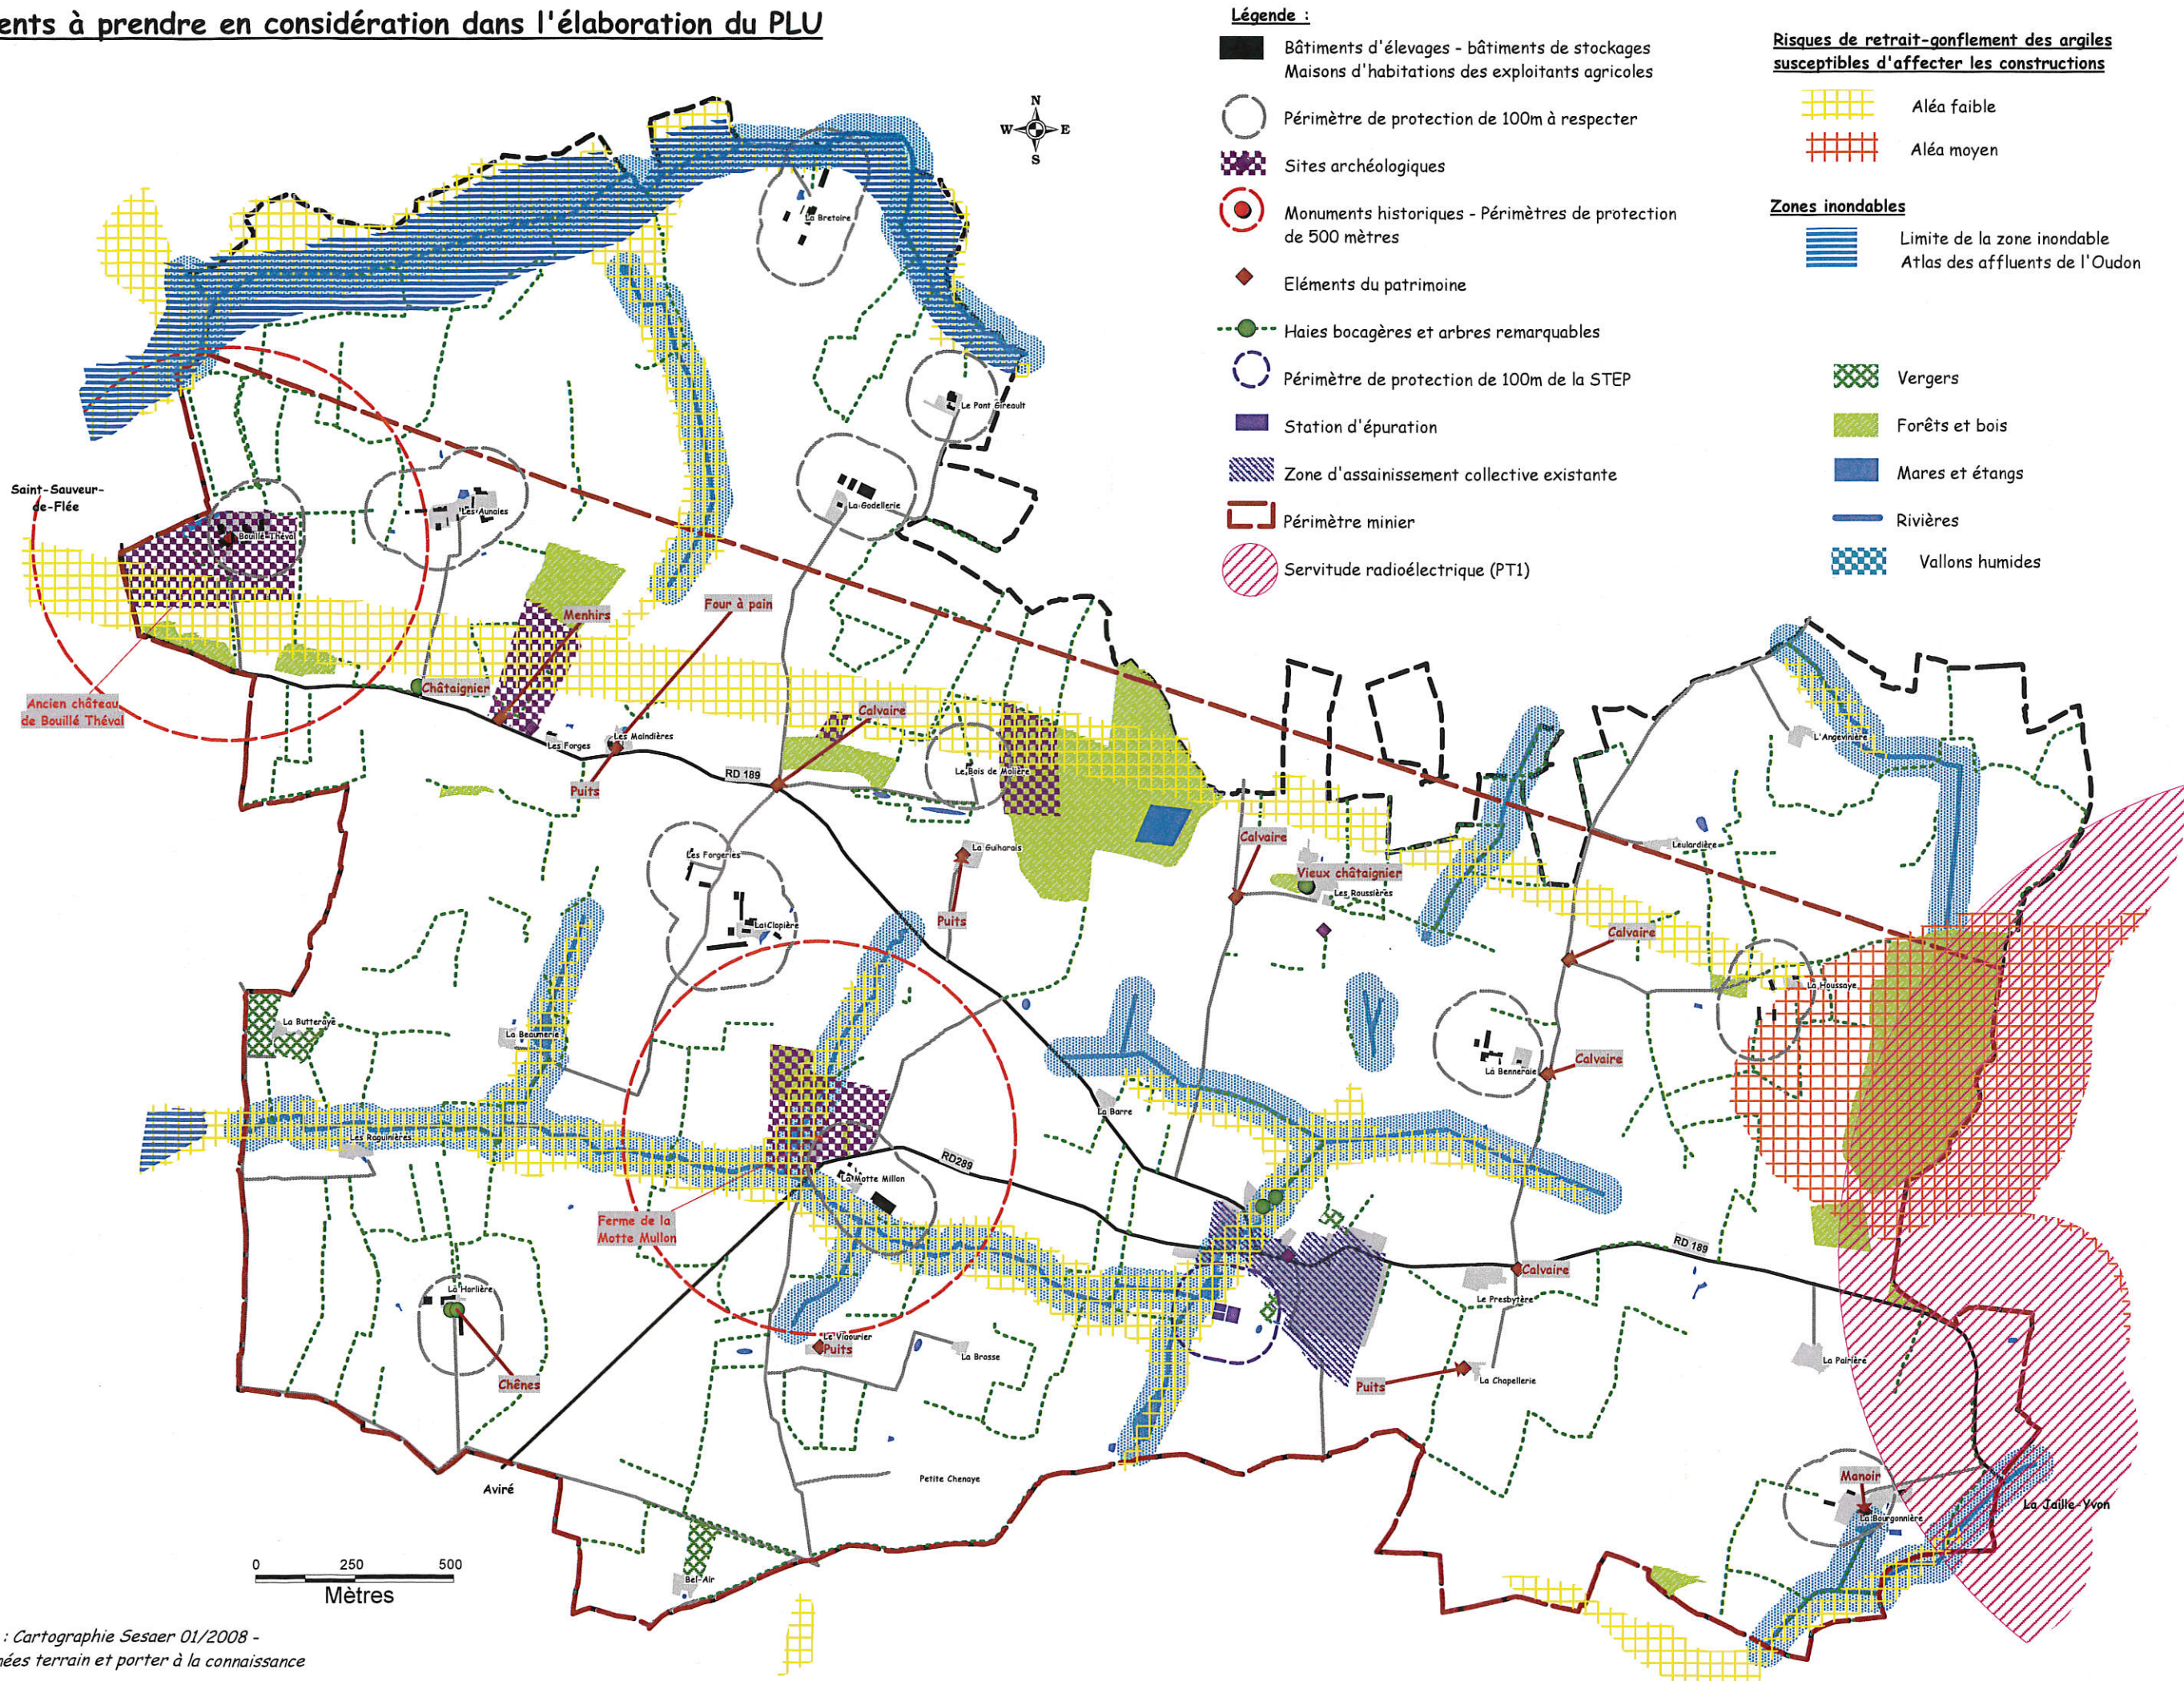

Légende :

- Bâtiments d'élevages - bâtiments de stockages
Maisons d'habitations des exploitants agricoles
- Périmètre de protection de 100m à respecter
- Sites archéologiques
- Monuments historiques - Périmètres de protection de 500 mètres
- Éléments du patrimoine
- Haies bocagères et arbres remarquables
- Périmètre de protection de 100m de la STEP
- Station d'épuration
- Zone d'assainissement collective existante
- Périmètre minier
- Servitude radioélectrique (PT1)

Risques de retrait-gonflement des argiles susceptibles d'affecter les constructions

- Aléa faible
- Aléa moyen

Zones inondables

- Limite de la zone inondable Atlas des affluents de l'Oudon
- Vergers
- Forêts et bois
- Mares et étangs
- Rivières
- Vallons humides

Source : Cartographie Sesaer 01/2008 -
D'après données terrain et porter à la connaissance